Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			НО–12.00.00.000 СБ	Сборочный чертёж		
			НО–12.00.00.000 Э2	Схема электрическая		
				Сборочные единицы		
		1	НО–12.01.00.000	Клеть	1	
		2	НО–12.02.00.000	Рама	1	
		3	НО–12.03.00.000	Корпус	8	
		4	НО–12.04.00.000	Ящик	2	
				Детали		
	М	11	НО–12.00.00.001	Ось	8	
	М	12	НО–12.00.00.002	Колесо	16	
	М	13	НО–12.00.00.003	Ось	8	
	М	14	НО–12.00.00.004	Кронштейн	4	
				Стандартные изделия		
		21		Шайба 20		
				ГОСТ 10450–78	56	

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.000

Разраб. Баранов В.А.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Подъемник

Лит. | Лист 1 | Листов 2

Баранов В.А
т. 26702644

Baranov V.A. t. +371 26702644

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		22		Шплин 5х32		
				ГОСТ 397–79	32	
		23		Болт М20 х 40		
				ГОСТ 7808–70	32	
		24		Шайба 20 65Г		
				ГОСТ 6402–70	48	
		25		Гайка М20		
				ГОСТ 5915–70	8	
		26		Болт М10 х 20		
				ГОСТ 7808–70	8	
		27		Шайба 10 65Г		
				ГОСТ 6402–70	8	
		28		Болт М20 х 60		
				ГОСТ 7808–70	8	
				Прочие изделия		
		31		Канатный электро–		
				тельфер стационар–		
				ный Т013–Н2		
				1000 кг, 9 м		
				"Balkansko Echo"		
				balkanskoecho.com/ru	2	

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.000

Лист 2

Baranov V.A. t. +371 26702644

Прод. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

НО–12.00.00.004

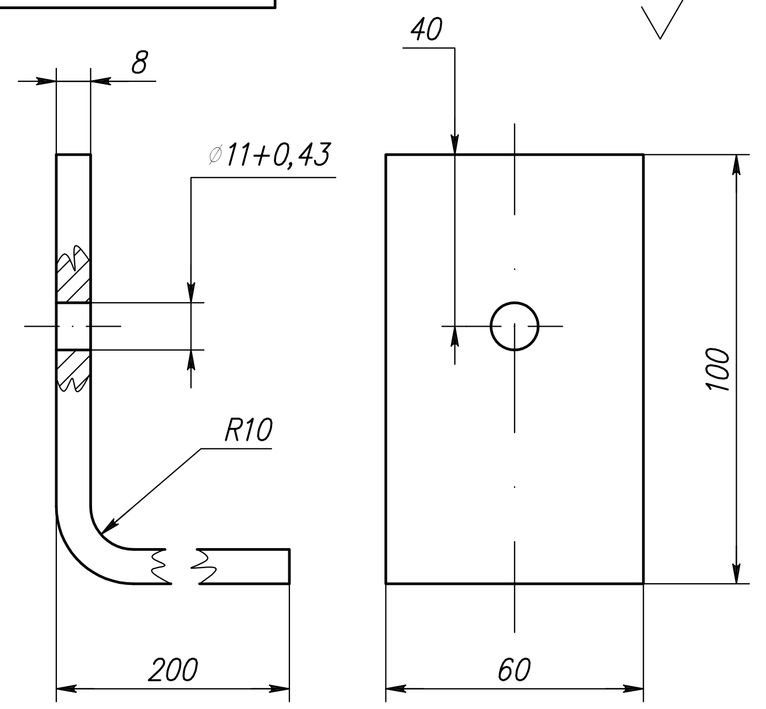

1. Неуказанные отклонения $\pm \frac{IT\ 14}{2}$, $\pm \frac{AT\ 14}{2}$.
2. Острые кромки притупить.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.004

Разраб. Баранов В.А.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Кронштейн

Лит. | Масса | Масштаб 1:1

Лист 1 | Листов 1

Ст3 ГОСТ 380–2005

Баранов В.А
т. 26702644

Baranov V.A. t. +371 26702644

Прод. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

НО–12.00.00.001

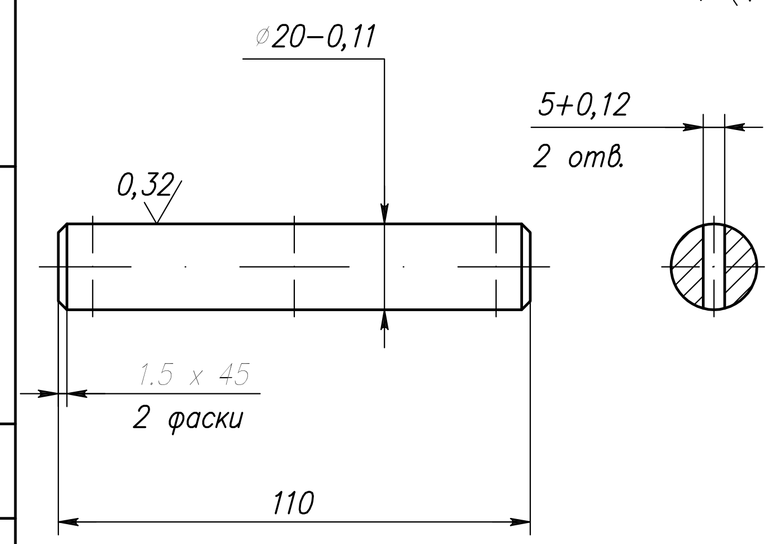

1. Неуказанные отклонения $\pm \frac{IT\ 14}{2}$, $\pm \frac{AT\ 14}{2}$.
2. Острые кромки притупить.
3. Твердость HRC 40–45.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.001

Разраб. Баранов В.А.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Ось

Лит. | Масса | Масштаб 1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 40Х
ГОСТ 4543–71

Баранов В.А
т. 26702644

Baranov V.A. t. +371 26702644

Прод. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

НО–12.00.00.003

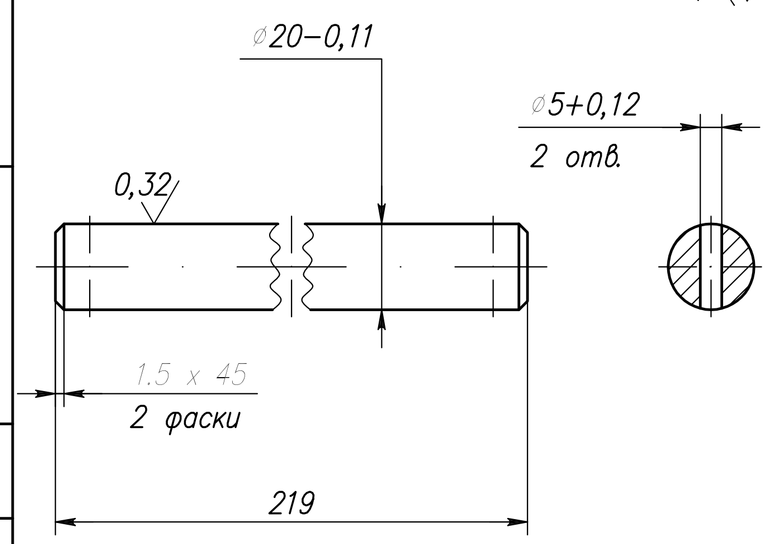

1. Неуказанные отклонения $\pm \frac{IT\ 14}{2}$, $\pm \frac{AT\ 14}{2}$.
2. Острые кромки притупить.
3. Твердость HRC 40–45.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.003

Разраб. Баранов В.А.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Ось

Лит. | Масса | Масштаб 1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 40Х
ГОСТ 4543–71

Баранов В.А
т. 26702644

Baranov V.A. t. +371 26702644

Прод. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

НО–12.00.00.002

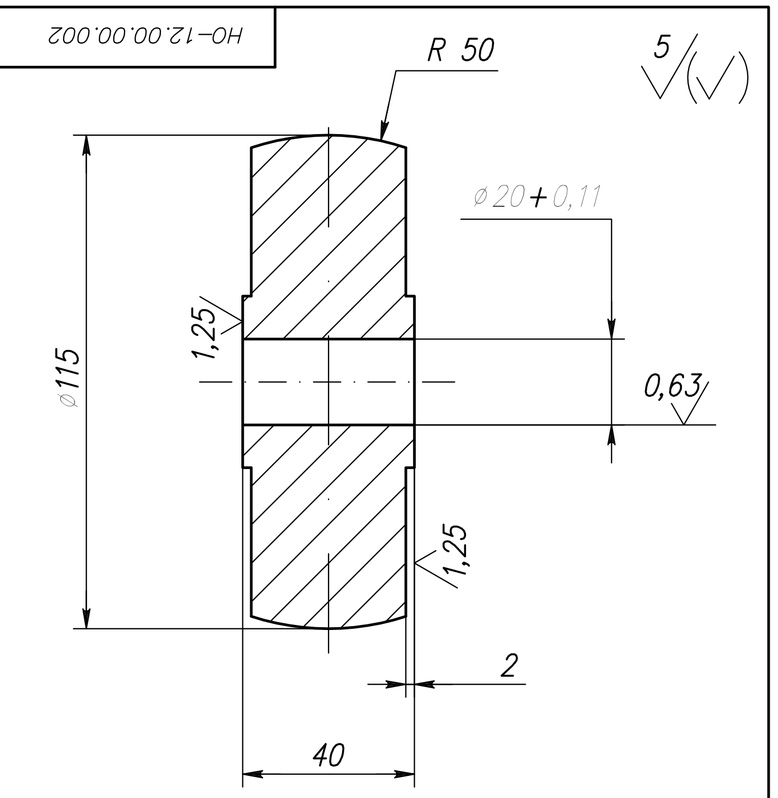

1. Неуказанные отклонения $\pm \frac{IT\ 14}{2}$, $\pm \frac{AT\ 14}{2}$.
2. Острые кромки притупить.
3. Твердость HRC 40–45.

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

НО–12.00.00.002

Разраб. Баранов В.А.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

Колесо

Лит. | Масса | Масштаб 1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 40Х
ГОСТ 4543–71

Баранов В.А
т. 26702644

Baranov V.A. t. +371 26702644